



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

I.C.A.B.

INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
E-mail: icab@entrieros.gov.ar

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

Nº DE ANÁLISIS: M: 0010

FECHA DE INFORME: 11/03/16

M: 0010: AGUA DE ESCUELA Nº 3 " - BAÑO - NOGOYA -
PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
MUESTRAS REMITIDAS POR Tec. Nélda Morot

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS M:0010	VALOR DE REFERENCIA
RECuento DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1 PETRIFILM 3M	10 UFC/ML	< 500UFC/ML
RECuento DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2 PETRIFILM 3M	<2NMP/100ML	<3NMP/100ML
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia/ 100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACION: La muestra fue tomada y remitida por la Municipalidad de Nogoyá, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto

Drca. Karina V. Mejer
 Responsable de Producción
 C.A.B. Administración de Producción
 Gobierno de Entre Ríos

Sonia G. Feltes

Dra. SONIA G. FELTES
 Jefa de División
 Vigilancia y Epidemiología
 I.C.A.B. Entre Ríos

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
 Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

LABORATORIO ICAB
DIVISION VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGIA



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

I.C.A.B.

INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

E-mail: icab@entrierios.gov.ar

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

Nº DE ANÁLISIS: M: 0011

FECHA DE INFORME: 11/03/16

M: 0011: AGUA DE GUARDERIA ESTRELLITA (COCINA) - NOGOYA -

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR Tec. Nélda Morot

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS M:0011	VALOR DE REFERENCIA
RECuento DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1 PETRIFILM 3M	10 UFC/ML	< 500UFC/ML
RECuento DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2 PETRIFILM 3M	<2NMP/100ML	<3NMP/100ML
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia/ 100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACION: La muestra fue tomada y remitida por la Municipalidad de Nogoyá, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto

Bocha, Karina V. Méier
 Coordinadora Tec. Adm.
 I.C.A.B. Ministerio de Producción
 Gobierno de Entre Ríos

Sonia G. Feltes
 Dra. SONIA G. FELTES
 Jefa de División
 Vigilancia y Epidemiología
 I.C.A.B. Entre Ríos

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado. Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

**LABORATORIO ICAB
DIVISION VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGIA**



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
 I.C.A.B.
 INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA
 Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
 E-mail: icab@entrieros.gov.ar

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE
 N° DE ANÁLISIS: M: 0012 FECHA DE INFORME: 11/03/16

M: 0012: POZO 34 – NOGOYA -
 PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
 MUESTRAS REMITIDAS POR Tec. Nélda Morot

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS M:0012	VALOR DE REFERENCIA
RECuento DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF– Método 1 PETRIFILM 3M	200 UFC/ML	< 500UFC/ML
RECuento DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF– Método 2 PETRIFILM 3M	<2NMP/100ML	<3NMP/100ML
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF– Método 2	Ausencia/ 100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACION: La muestra fue tomada y remitida por la Municipalidad de Nogoyá, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

[Handwritten signature]
 Dra. Nélda Morot
 Responsable Técnica
 I.C.A.B. Laboratorio de Producción
 Laboratorio de Alimentos

[Handwritten signature]
 Dra. SONIA G. FELTES
 Jefa de División
 Vigilancia y Epidemiología
 I.C.A.B. Entre Ríos

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
 Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

**LABORATORIO ICAB
 DIVISION VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGIA**



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
I.C.A.B.
INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
E-mail: icab@enterrerios.gov.ar

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE
N° DE ANÁLISIS: M: 0013 FECHA DE INFORME: 11/03/16

M: 0013: POZO 4 - NOGOYA -
PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
MUESTRAS REMITIDAS POR Tec. Nélda Morot

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Normales

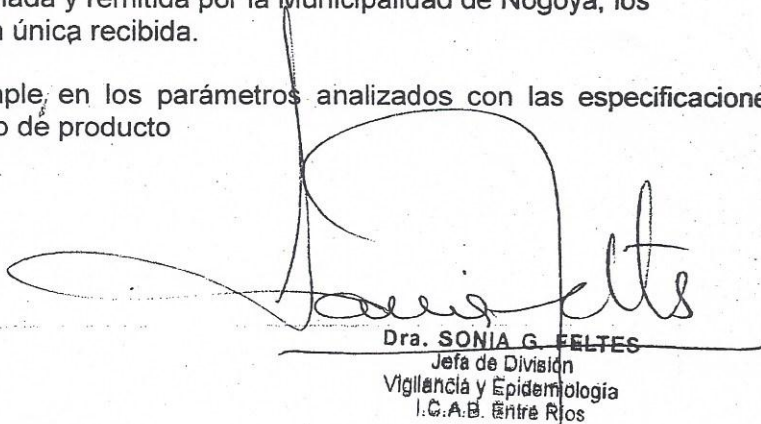
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS M:0013	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1 PETRIFILM 3M	15 UFC/ML	< 500UFC/ML
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2 PETRIFILM 3M	<2NMP/100ML	<3NMP/100ML
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia/ 100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACION: La muestra fue tomada y remitida por la Municipalidad de Nogoyá, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto


Karina V. Meier
Coordinadora Técnica
I.C.A.B. Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos


Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de División
Vigilancia y Epidemiología
I.C.A.B. Entre Ríos

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
Prohíbida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

LABORATORIO ICAB
DIVISION VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGIA



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

I.C.A.B.

INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

E-mail: icab@entrieros.gov.ar

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

N° DE ANÁLISIS: M: 0014

FECHA DE INFORME: 11/03/16

M: 0014: POZO 13 - NOGOYA -

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR Tec. Nélide Morot

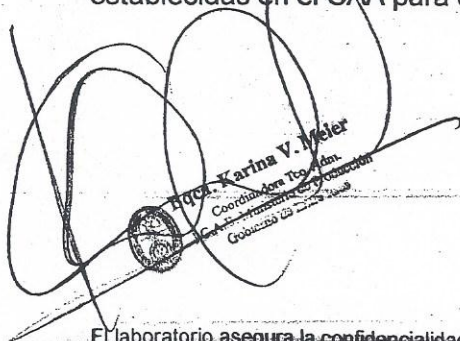
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Normales

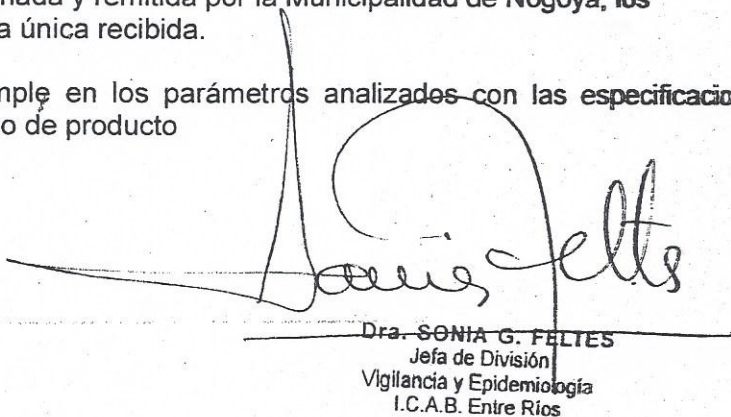
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS M:0014	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	20 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia/ 100ML	Ausencia/100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACION: La muestra fue tomada y remitida por la Municipalidad de Nogoyá, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto


Karina V. Meier
Coordinadora Técnica
Gobierno de Entre Ríos


Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de División
Vigilancia y Epidemiología
I.C.A.B. Entre Ríos

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

LABORATORIO ICAB
DIVISION VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGIA