

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA Nº: -----

Nº DE ANÁLISIS: MB: 060 FECHA DE INFORME: 08/04/22

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

MUESTRAS:

MB: 060: SUBIDA DE AGUA OBRA SANITARIA


CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 060	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	5 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

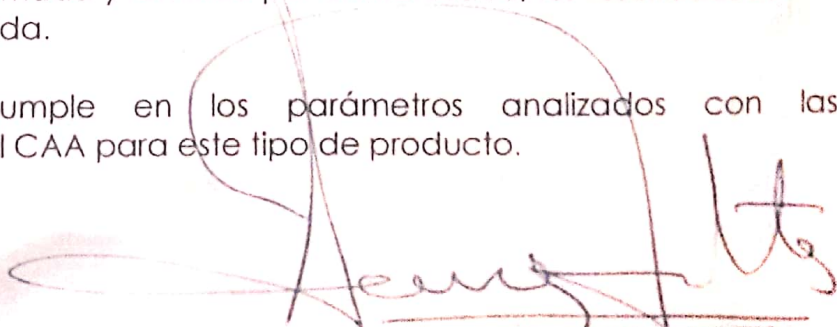

Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,
Bacteriológicos y SLM
I C A B. Gobierno de Entre Ríos

LABORATORIO ICAB
DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
e-mail: icabi@laboratorioicab.com

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 061 FECHA DE INFORME: 08/04/22

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

MUESTRAS:

MB: 061: POZO 2 OBRA SANITARIA


CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 061	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	10 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

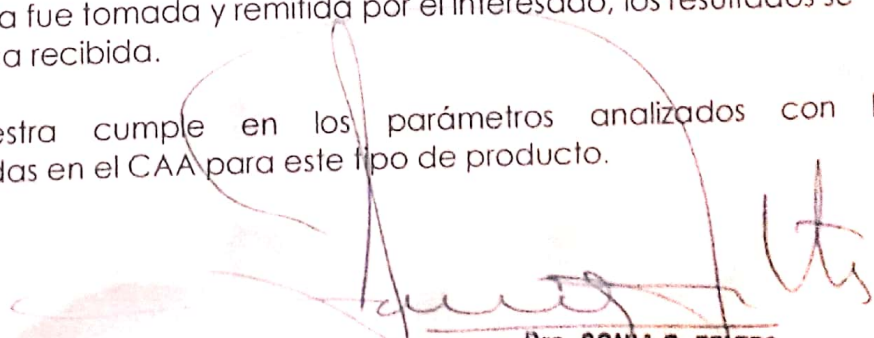

Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,
Bacteriológicos y S.M.
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

LABORATORIO ICAB
DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
e-mail: icab@parana.gub.uy

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y no asume responsabilidad por el uso de los mismos.
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 062 FECHA DE INFORME: 08/04/22

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

MUESTRAS:

MB: 062: POZO 5 OBRA SANITARIA

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: normales

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 062	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	6 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

CONCLUSIONES: La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

Dra. SONIA G. FELTES
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,
Bacteriológicos y SLM
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

LABORATORIO ICAB
DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos
e-mail: icab@laboratorioyca.gov.ar

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado. Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.